

## ПРИКАЗ

10 января 2025 г.

№ 12/1


О назначении аварийно-диспетчерской службы ООО «СТК»

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2013 г., Правилами эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления, утвержденных Госгортехнадзором №9 от 18.03.2003

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать аварийно-диспетчерскую службу (АДС) ООО «СТК» в составе:
  - Начальник аварийно-диспетчерской службы – Рожицын А.Н.
  - Заместитель начальника аварийно-диспетчерской службы – Катаева Г.К.
  - Ведущий инженер КИПиА Игнатов В.А.
  - Инженер по тепловому оборудованию Воловченко А.А.
  - Слесарь по газовому оборудованию Мишарин С.А.
  - Слесарь по тепловому оборудованию Крючков А.Ю.
  - Водитель аварийной машины Мишарин С.А.
2. Начальнику аварийно-диспетчерской службы Рожицыну А.Н. обеспечить аварийную бригаду средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, средствами мобильной связи.
3. Закрепить за дежурным персоналом АДС автомобиль ВАЗ 2104 № Р372АС11
4. Ознакомить с приказом лиц указанных в приказе.

Директор ООО «СТК»




А.Н. Рожицын

Утверждаю:  
Директор ООО «Сыктывкарская Тепловая Компания»

  
Рожцын А.Н.  
« \_\_\_\_\_ » 2025 г.

**СХЕМА**  
оповещения об инцидентах и аварийных ситуациях на газоиспользующем оборудовании

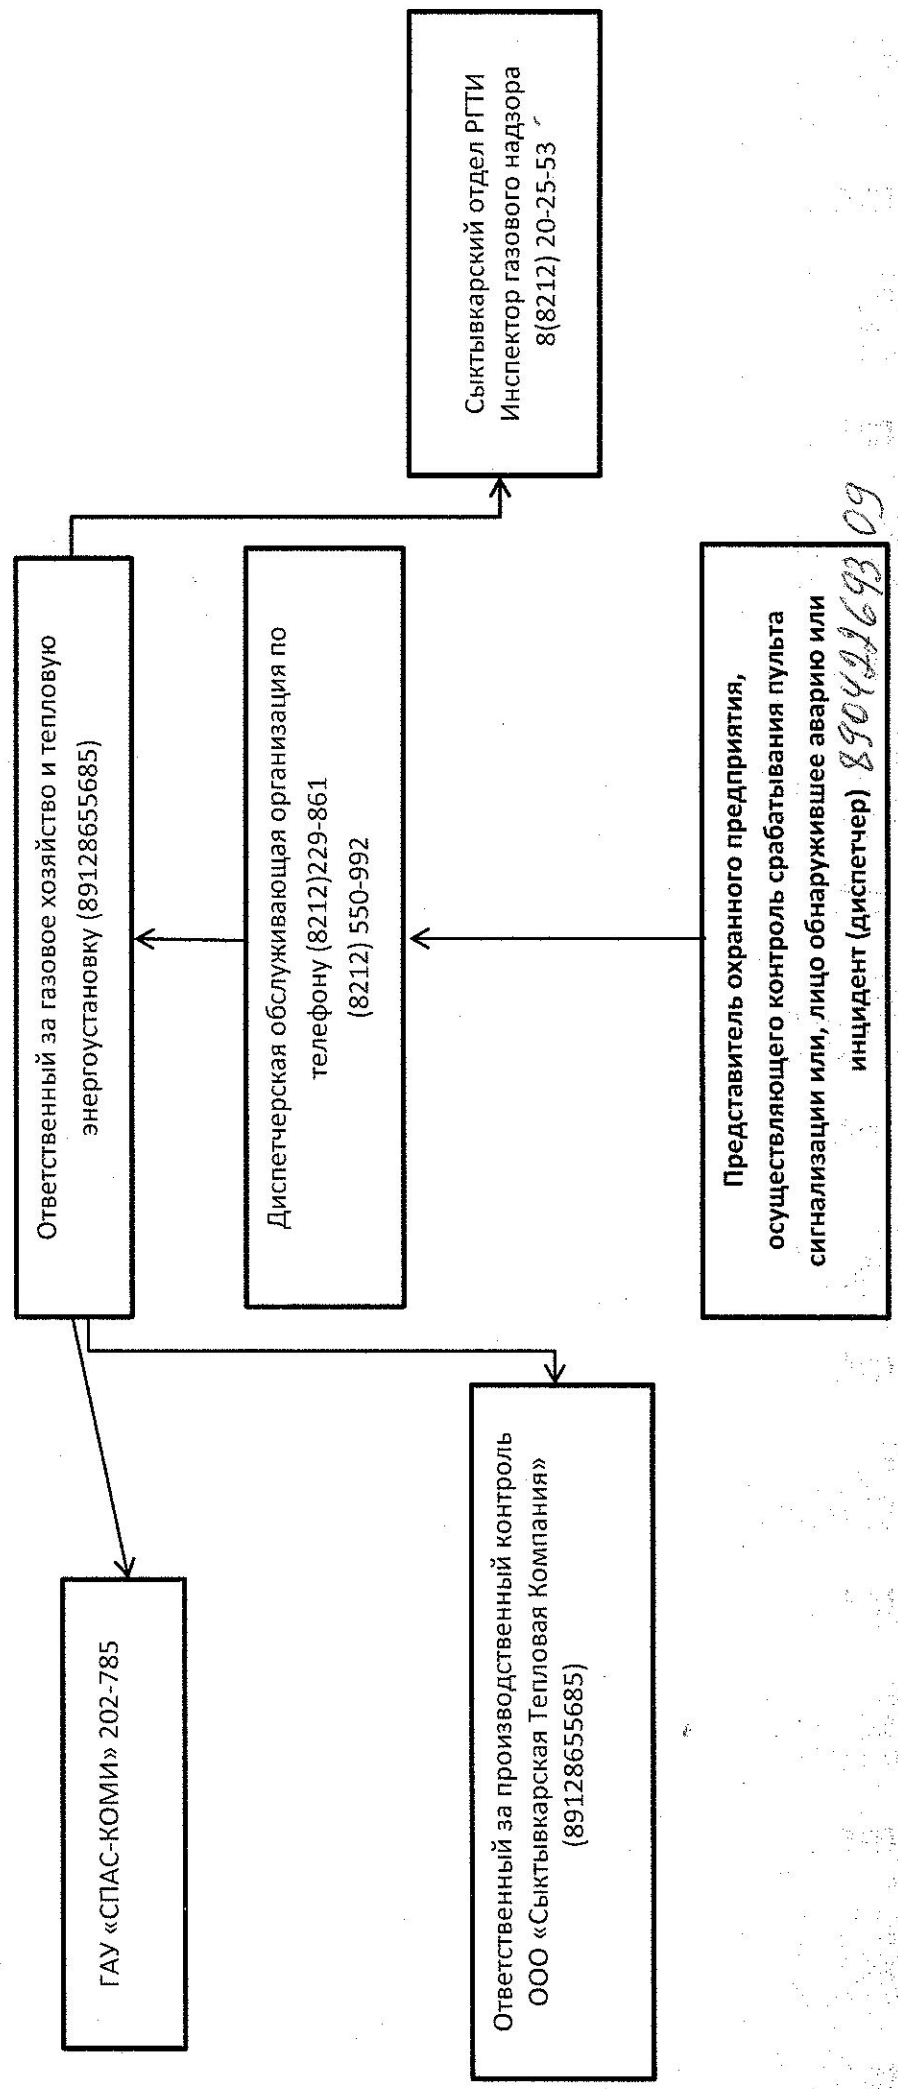

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ООО «СТК»

Розицын А.Н.

«    »                      2025 г.

**ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**  
при ликвидации технологических аварий и предотвращения  
несчастных случаев на котельной и сетях  
ООО «СТК»

## Общие положения

1. При получении извещения о возникшей аварии или аварийной ситуации на тепловых сетях, источниках теплоснабжения и других объектах теплоснабжения ООО «СТК» диспетчер или оперативный дежурный ООО «СТК» диспетчер ПО «Сыктывкарские электрические сети» ОАО «МРСК Северо-Запада «КомиЭнерго» (далее СЭС), Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Сыктывкаре, незамедлительно высылают свои оперативные бригады на место происшествия и докладывают об этом своему руководству, оповещают аварийные службы города о характере аварии и месте происшествия.
2. При пожарах общее руководство работами прибывших бригад возлагается на руководителя тушения пожара, при загазованности подвалов, тепловых камер, колодцев - на работников Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Сыктывкаре; при несчастных случаях с людьми от удушья газом, продуктов сгорания - на сотрудников полиции, при авариях на тепловых сетях на руководителя цеха энергетики ООО «СТК». Общее руководство работами по устранению последствий аварий (локальной чрезвычайной ситуации) возлагается на руководство ООО «СТК»
3. Бригады и работники, участвующие в ликвидации аварии покидают место аварии только с разрешения руководителя работ.
4. Представители всех организаций на месте происшествия оказывают взаимную помощь в ликвидации, обеспечивают связь и всей необходимой для работы информацией.
5. Сбор и выезд аварийно-восстановительной бригады на место аварии или технологического нарушения должен быть обеспечен в срок не более 90 минут после получения конкретной информации о месте происшествия и характере происшествия.
6. Организации (СЭС, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Сыктывкаре) обязаны обеспечить явку своих представителей для согласования прокладки своих коммуникаций в зоне проведения аварийных ремонтно-восстановительных работ в течение 90 минут после получения официального уведомления через диспетчера ООО «СТК» Для оперативности согласования возникающих вопросов использовать факс 22-47-81.
7. Оперативный дежурный ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара
  - принимает от ДДС организации информацию об аварии;
  - оповещает руководство АМО ГО «Сыктывкар»;
  - доводит информацию об аварии до ДДС организаций, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;
  - уточняет состав сил и средств организаций, привлекаемых для ликвидации аварии;
  - принимает экстренные меры и необходимые решения (в пределах установленных вышестоящими органами управления полномочий);
  - доводит задачи, поставленные вышестоящими органами управления, Председателем КЧС и ОПБ г. Сыктывкара, начальником Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, организует контроль их выполнения и взаимодействие;
  - направляет оперативную группу к месту аварии по распоряжению Председателя КЧС и ОПБ г. Сыктывкара.
8. В случае возникновения аварии или угрозе (прогнозе) аварийной ситуации на тепловых сетях, сетях находящихся в ведении иных владельцев или частных лиц диспетчер ООО «Пригородный» (или оперативный дежурный) принимает меры к немедленному оповещению руководства предприятия, ЕДДС Управления по делам ГО ЧС г.Сыктывкара не позднее 15 минут с момента получения информации о возникновении угрозы, прогнозе аварии или чрезвычайной ситуации. Дежурный ЕДДС извещается устно с последующим письменным оповещением по форме «Оперативная информация». Принимаются меры к оповещению владельцев тепловых сетей с целью оперативной организации ремонтно-

восстановительных работ. Решение об отключении тепловых сетей сторонних организаций принимается Главным энергетиком ООО «Пригородный» с учетом сложившейся обстановки, возможных материальных и социальных последствий.

9. Схемы оповещения ответственных лиц прилагаются.

10. При аварии или инциденте на объектах теплового хозяйства ООО «СТК» руководство проводит следующие мероприятия:

10.1 В 24 часа передает оперативное сообщение об аварии, инциденте, оформленное по образцу согласно приложению 1 к настоящему плану в Сыктывкарский территориальный отдел Печорского управления Ростехнадзора, администрацию МО ГО «Сыктывкар», страховую компанию с которой заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ОПО за причинение вреда, прокуратуру г.Сыктывкара.

10.2 При несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом), происшедшем в результате аварии, инцидента, передается сообщение согласно приложению 2 к настоящему Плану.

Передача сообщений осуществляется по факсу, электронной почте или иным способом, обеспечивающим своевременное информирование о происшествии с последующим подтверждением по телефону.

10.3 Принимает меры по защите жизни и здоровья работников, окружающей среды, собственности предприятий и третьих лиц от воздействия негативных последствий аварий, инцидентов.

10.4 Принимает меры по сохранению обстановки на месте аварии, инцидента до начала расследования их причин за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации последствий аварий, инцидентов и сохранения жизни и здоровья людей. В случае невозможности сохранения обстановки на месте аварии вести её документирование в том числе фотографирование, видео и звукозапись.

10.5 Осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов.

10.6 Принимает участие в техническом расследовании причин аварий, инцидентов, принимает меры по устранению и профилактике причин способствующих возникновению аварии или инцидента.

10.7 Оповещение производится согласно схем (см.приложение «Схемы связи, управления и оповещения»). Схемы подразделены на аварийные ситуации технологического характера, аварии на ОПО уровня А, аварии на ОПО уровня Б. Аварии уровня А устраняются без привлечения городских специальных подразделений, Аварии уровня Б устраняются с привлечением аварийных и спасательных подразделений оснащенных спецтехникой, оборудованием и материалами.

#### Оснащение оперативных служб

1. ООО «СТК» - оборудование, инструмент, материалы согласно перечню утвержденному приказом по предприятию по подготовке к отопительному сезону, издаваемому ежегодно.
2. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Сыктывкаре – оборудование, инструмент, материалы согласно внутренним документам по предприятию.
3. СЭС - оборудование, инструмент, материалы согласно внутренним документам по предприятию.

### III. Действия оперативных служб

№ п/п	Вид технологического нарушения	Диспетчер ООО «СТК» (оперативный дежурный)	Диспетчер СЭС	Диспетчер Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Сыктывкаре	ГУ «9 отряд ФПС по РК»	УВД по г. Сыктывкару	Оперативный дежурный УГО и ЧС г. Сыктывкара
1	Разрыв трубопровода на тепловых сетях	Сообщает дежурным УГО и ЧС по г. Сыктывкару и Руководит действиями по определению места и характера разрыва, определяет способы локализации и устранения, проводит оповещение	Не участвует	Не участвует	Не участвует	Не участвует	Оповещает руководство МО ГО «Сыктывкар»
2	Пожар на объектах теплоснабжения	1. Сообщает дежурную службу спасения по тел. 01 2. Сообщает дежурным ЕДДС, УГО и ЧС по г. Сыктывкару и диспетчерам СЭС, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Сыктывкаре поддерживает режимы работы котельных и сетей, выполняет переключения, организует проведение работ, проводит оповещение	По заявке диспетчера отключает объект от электроснабжения	По заявке диспетчера принимает меры по отключению объекта от газоснабжения	Осуществляет общее руководство работами. Организует спасение людей. Ликвидирует очаг пожара. Организует вынос пострадавших на пункт сбора пострадавших	Обеспечивает охрану имущества. Участвует в оказании помощи пострадавшим. Препятствует проникновению посторонних лиц к горящему объекту	Оповещает руководство МО ГО «Сыктывкар»
3	Загазованность подземных сооружений тепловых сетей	Сообщает дежурным ЕДДС, УГО и ЧС по г. Сыктывкару и диспетчеру Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Сыктывкаре. Направляет аварийную бригаду для принятия мер по эвакуации пострадавших; проводит оповещение	Не участвует	По заявке диспетчера принимает меры по взятию пробы на наличие газа, выясняет причины загазованности, принимает меры по ее устранению	Организует эвакуацию людей из загазованной зоны. Приводит в готовность средства пожаротушения. Не допускает открытого огня. Организует вынос пострадавших на пункт сбора пострадавших	Обеспечивает охрану имущества, не допускает паники. Оцепляет район загазованности	Оповещает руководство МО ГО «Сыктывкар»

4	Авария на внутренних газопроводах, ГРУ, котельной	Сообщает дежурным ЕДДС, УГО и ЧС по г. Сыктывкару и диспетчерам СЭС, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Сыктывкаре.	По заявке диспетчера отключает объект от электроснабжения	По заявке диспетчера принимает меры по отключению объекта от газоснабжения	Организует эвакуацию людей из загасованной зоны. Приводит в готовность средства пожаротушения. Не допускает открытого огня. Организует вынос пострадавших на пункт сбора пострадавших	Обеспечивает охрану имущества, не допускает паники. Оцепляет район загасованности	Оповещает руководство МО ГО «Сыктывкар»
5	Взрыв газа в помещении котельной, ГРП	Сообщает дежурным ЕДДС, УГО и ЧС по г. Сыктывкару и диспетчерам СЭС, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Сыктывкаре. Направляет аварийную бригаду для принятия мер по эвакуации пострадавших; проводит оповещение	По заявке диспетчера отключает объект от электроснабжения	По заявке диспетчера принимает меры по отключению объекта от газоснабжения	Организует эвакуацию людей из загасованной зоны. Принимает меры по предупреждению пожара, при его возникновении ликвидирует загорание. Организует вынос пострадавших на пункт сбора пострадавших	Оцепляют район аварии. Обеспечивает охрану имущества, не допускает паники.	Оповещает руководство МО ГО «Сыктывкар»
6	Отравление продуктами сгорания или удушение газом на объектах энергетики ООО «СТК»	Сообщает дежурным ЕДДС, УГО и ЧС по г. Сыктывкару и диспетчеру Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Сыктывкаре. Направляет аварийную бригаду для принятия мер по эвакуации пострадавших; проводит оповещение	Не участвует	По заявке диспетчера принимает меры по отключению объекта от газоснабжения	Осуществляет общее руководство работами. Организует спасение людей. Ликвидирует очаг пожара. Организует вынос пострадавших на пункт сбора пострадавших	Обеспечивает охрану имущества. Участвует в оказании помощи пострадавших	Оповещает руководство МО ГО «Сыктывкар»
7	Прекращение	Сообщает дежурным ЕДДС, УГО и ЧС по г. Сыктывкару и	Не участвует	Принимает меры по	Не участвует	Не участвует	Оповещает руководство

	газоснабжения котельной	диспетчеру Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Сыктывкаре. Организует перевод котельной на резервное топливо; направляет аварийную бригаду для поддержания режимов работы котельной и сетей, выполнения переключения, организации работ; проводит оповещение		восстановлению газоснабжения объекта			МО ГО «Сыктывкар»
8	Прекращение водоснабжения котельной	Сообщает дежурным ЕДДС, УГО и ЧС по г. Сыктывкару и направляет аварийную бригаду для поддержания режимов работы котельных и сетей, выполнения переключения, организации работ; проводит оповещение	Не участвует	Не участвует	Не участвует	Не участвует	Оповещает руководство МО ГО «Сыктывкар»
9	Прекращение электроснабжения котельной	Сообщает дежурным ЕДДС, УГО и ЧС по г. Сыктывкару и диспетчеру СЭС. Направляет аварийную бригаду для поддержания режимов работы котельных и сетей, выполнения переключения, организации работ; проводит оповещение	Принимает меры по восстановлению электроснабжения объекта по временной и постоянной схемам	Не участвует	Не участвует	Не участвует	Оповещает руководство МО ГО «Сыктывкар»
10	Выход из строя котла в результате инцидента	Сообщает дежурным ЕДДС, УГО и ЧС по г. Сыктывкару и руководит действиями аварийной бригаду по включению в работу резервного котла; проводит оповещение	Не участвует	Не участвует	Не участвует	Не участвует	Оповещает руководство МО ГО «Сыктывкар»

**V. Перечень ответственных лиц, оповещаемых в случае возникновения технологических нарушений на объектах ООО «СТК»**

№ п/п	Кто оповещается	При аварийной остановке котла	При аварийном снижении мощности котельной	При отключении котельной на время более 1 часа при t выше - 25 °С, и более 30 минут при t ниже - 25 °С	При отключении теплоснабжения объектов	При прекращении электроснабжения котельной насосной станции	При прекращении газоснабжения котельной	При прекращении водоснабжения котельной	При возникновении пожара	При загазованности	При аварии на газопроводе	При взрыве газа	При отравлении газом	При разливе нефтепродуктов
1	Руководитель предприятия	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	ГУМ и ЧС по РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в Сыктывкаре	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
4	СЭС (Сыктывкарские электросети)	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ростехнадзор	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+
6	ЦОД «Минстроя»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	ЕДДС по г.Сыктывкару	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Инженер

Токмаков Н.М.


Рассылка:

Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара

ПО «Сыктывкарские электрические сети»

ОАО «МРСК Северо-Запада» «КомиЭнерго»

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар»



# СТК

## СЫКТЫВКАРСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ

167003 РК, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе д.17/2 Н-4  
ИНН/КПП 1101056700/110101001  
ОГРН 1161101050736  
тел. 8(8212) 229-862  
E-mail [info@stkkomi.ru](mailto:info@stkkomi.ru)

### ПРИКАЗ

30 декабря 2024 г.

№ 8/4

О создании финансового резерва  
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В целях исполнения требований Федерального закона от 21.12.1994 1 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) по созданию финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций

#### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить объем финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2024 г. в размере 100000 рублей.

3. Производить выделение средств из резерва на финансирование мероприятий по ликвидации ЧС только по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором указываются размер необходимых средств и их целевое расходование.

4. Средства из резерва могут быть выделены на финансирование следующих мероприятий по ликвидации ЧС:

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне ЧС;
- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи, пострадавших в результате ЧС;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных и продовольственных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца;
- доставка материальных ресурсов из материального резерва к месту чрезвычайной ситуации;
- возмещение расходов, связанных с привлечением сил и средств окружной подсистемы РСЧС, а также других организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Использование средств финансового резерва, выделяемых на проведение мероприятий по ликвидации ЧС, в других целях не допускается.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на себя.

Директор ООО «СТК»

А.Н. Рожицын

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ООО «СТК»

Рожницын А.Н.

«    »    2025 г.

**График аварийного ограничения**  
подачи тепловой мощности и потребления  
тепловой энергии потребителями

При наступлении необходимости ограничения тепловой мощности действовать в соответствии с планом взаимодействия с городскими службами и формирования ГО ЧС. В соответствии с Постановлением Правительства № 808 от 08.08.2012. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях: понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем 10 градусов на срок более 3 суток; возникновение недостатка топлива на источнике тепловой энергии; возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; нарушение или угрозана нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источниках тепловой энергии от системы водоснабжения; нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающий насосов на тепловой сети; повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Известить получателей тепловой энергии о необходимости и причинах введения режима ограничения подачи тепловой мощности за 10 часов, при дефиците топлива за 24 часа. В случае безотлагательного ограничения мощности известить потребителей тепловой энергии в течение 1 часа, администрацию муниципального образования, органы Ростехнадзора в течение 1 суток с момента ограничения подачи тепловой мощности.

При наступлении ситуации вызывающей необходимость ограничения мощности прекращать действия по снижению температуры подаваемого теплоносителя.

Наружный воздух	Температура теплоносителя минимально допустимая	Примечание
0	40	
-10	47	
-20	53	
-30	59	
-36 и ниже	62	

При выбытии из эксплуатации оборудования или дальнейшего ограничении подачи топлива следовать следующему порядку отключения теплоснабжения по объектам:

Процент Выбытия мощности	Отключаемые объекты	Отдает распоряжение	Прим.
35%	Вспомогательные помещения: гаражи, склады, боксы	Ответственный за эксплуатацию тепловых энергоустановок	
60%	Административное здание, торговый центр, магазины	Руководитель предприятия	
100%	Жилые дома по ул. Панева	Руководитель предприятия	

Отключение объектов производить силами ремонтной бригады со сливом теплоносителя. Отключение объектов жилого сектора производить с участием управляющих компаний.

Инженер



Токмаков Н.М.