

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ТЭЦ ЭП АО "СЛПК"

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
ЭМУП "Жилкомхоз"

СОГЛАСОВАНО
Руководитель администрации
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар"


В.Р. Шушко
2026 г.

В.Ю. Размыслов
2026 г.

С.В. Воронин
2026 г.

График тепловых нагрузок отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО "СЛПК" по сетям Ду 800
объектам Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" на отопительный сезон 2026-2027 гг.

Т наружного воздуха, гр. С	Т прямой сетевой воды, гр. С	Т обратной сетевой воды, гр. С	Тепловая нагрузка, Гкал/час
10	65,0	49,0	28,2
9	65,0	48,5	29,9
8	65,0	48,2	31,5
7	65,0	47,7	33,0
6	65,0	47,0	34,6
5	65,0	46,7	36,1
4	65,0	46,3	37,7
3	65,0	46,0	39,4
2	65,0	45,7	40,8
1	65,0	45,3	42,4
0	65,4	45,4	44,1
-1	66,3	45,4	45,5
-2	68,3	45,4	47,1
-3	70,2	45,6	48,7
-4	72,1	46,3	50,2
-5	74,0	47,2	51,8
-6	75,9	48,0	53,3
-7	77,8	48,8	54,8
-8	79,6	49,6	56,3
-9	81,5	50,5	57,9
-10	83,4	51,3	59,5
-11	85,2	52,0	60,9
-12	87,1	52,8	62,5
-13	88,9	53,5	63,9
-14	90,8	54,3	65,5
-15	92,6	55,1	67,1
-16	94,4	55,9	68,5
-17	96,2	56,6	70,0
-18	98,1	57,3	71,5
-19	99,9	58,1	73,0
-20	101,7	58,8	74,5
-21	103,5	59,5	75,9
-22	105,3	60,3	77,5
-23	107,1	61,0	78,9
-24	108,9	61,7	80,4
-25	110,0	62,0	82,0
-26	110,0	61,6	83,4
-27	110,0	61,3	84,8
-28	110,0	60,9	86,3
-29	110,0	60,5	87,8
-30	110,0	60,1	89,3
-31	110,0	59,7	90,7
-32	110,0	59,3	92,2
-33	110,0	59,0	93,5
-34	110,0	58,5	95,1
-35	110,0	58,2	96,5
-36	110,0	57,8	97,9

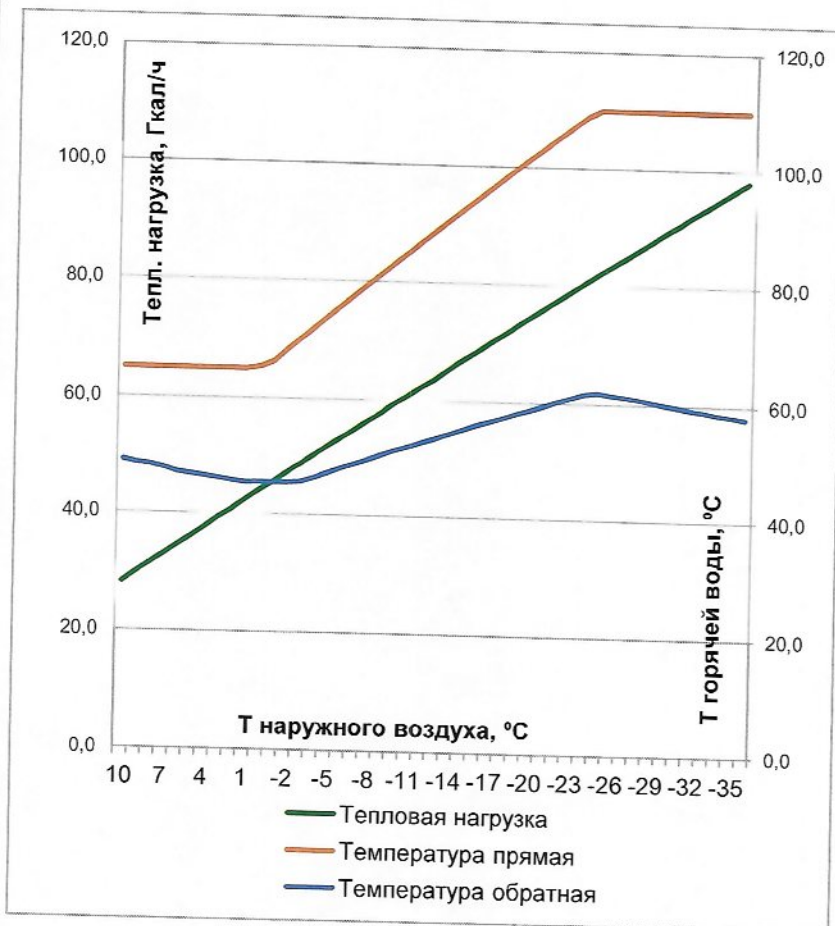

Примечание

1. Максимальная договорная тепловая нагрузка, Гкал/час	97,9
В том числе ГВС, Гкал/час	12,7
2. Расход сетевой воды максимальный, тонн/час	2000
3. Водоразбор, тонн/час	
Максимальный, тонн/час	207
Средний, тонн/час	118
4. Система ГВС открытая	
5. Расчетная температура	
Наружного воздуха, гр. С	-36
Прямой сетевой воды, гр. С	110
Обратной сетевой воды, гр. С	70
Воздуха в помещении, гр. С	20
6. Расчетное давление	
Прямой сетевой воды, ати	7,6-8,4
Обратной сетевой воды, ати	2,1-2,3

Начальник УТГВС ТЭЦ ЭП АО "СЛПК"

А.Е. Куцепин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ТЭЦ ЭП АО "СЛПК"

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
ЭМУП "Жилкомхоз"

СОГЛАСОВАНО
Руководитель администрации
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар"


В.Р. Шушко
2026 г.

В.Ю. Размыслов
2026 г.

С.В. Воронин
2026 г.

График тепловых нагрузок отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО "СЛПК" по сетям Ду 600
объектам Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" на отопительный сезон 2026-2027 гг.

Т наружного воздуха, гр. С	Т прямой сетевой воды, гр. С	Т обратной сетевой воды, гр. С	Тепловая нагрузка, Гкал/час
10	65,0	49,0	15,9
9	65,0	48,5	17,0
8	65,0	48,2	18,0
7	65,0	47,7	19,2
6	65,0	47,0	20,2
5	65,0	46,7	21,4
4	65,0	46,3	22,4
3	65,0	46,0	23,4
2	65,0	45,7	24,6
1	65,0	45,3	25,6
0	65,4	45,4	26,8
-1	66,3	45,4	27,8
-2	68,3	45,4	28,9
-3	70,2	45,6	30,0
-4	72,1	46,3	31,0
-5	74,0	47,2	32,3
-6	75,9	48,0	33,3
-7	77,8	48,8	34,4
-8	79,6	49,6	35,5
-9	81,5	50,5	36,7
-10	83,4	51,3	37,7
-11	85,2	52,0	38,9
-12	87,1	52,8	39,9
-13	88,9	53,5	41,1
-14	90,8	54,3	42,2
-15	92,6	55,1	43,3
-16	94,4	55,9	44,5
-17	96,2	56,6	45,5
-18	98,1	57,3	46,8
-19	99,9	58,1	47,8
-20	101,7	58,8	49,0
-21	103,5	59,5	50,1
-22	105,3	60,3	51,3
-23	107,1	61,0	52,4
-24	108,9	61,7	53,5
-25	110,0	62,0	54,8
-26	110,0	61,6	55,8
-27	110,0	61,3	57,0
-28	110,0	60,9	58,2
-29	110,0	60,5	59,3
-30	110,0	60,1	60,5
-31	110,0	59,7	61,7
-32	110,0	59,3	62,8
-33	110,0	59,0	64,0
-34	110,0	58,5	65,1
-35	110,0	58,2	66,4
-36	110,0	57,8	67,5

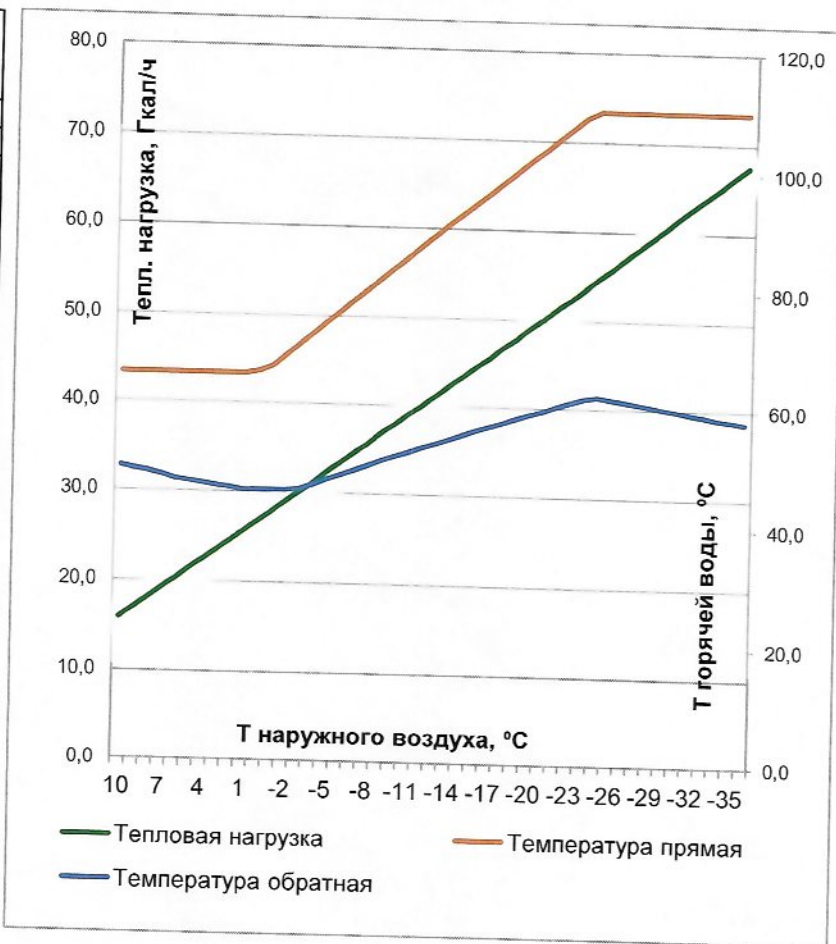

Примечание

1. Максимальная договорная тепловая нагрузка, Гкал/час	67,5
В том числе ГВС, Гкал/час	8,8
2. Расход сетевой воды максимальный, тонн/час	1500
3. Водоразбор, тонн/час	
Максимальный, тонн/час	143
Средний, тонн/час	82
4. Система ГВС открытая	
5. Расчетная температура	
Наружного воздуха, гр. С	-36
Прямой сетевой воды, гр. С	110
Обратной сетевой воды, гр. С	70
Воздуха в помещении, гр. С	20
6. Расчетное давление	
Прямой сетевой воды, ати	7,6-8,4
Обратной сетевой воды, ати	2,1-2,3

Начальник УТГВС ТЭЦ ЭП АО "СЛПК"

А.Е. Куцепин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ТЭЦ ЭП АО "СЛПК"


"05" "08" 2026 г. В.Р. Шушко

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
ЭМУП "Жилкомхоз"


"10" "08" 2026 г. В.Ю. Размыслов

СОГЛАСОВАНО
Руководитель администрации
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар"


" " " 2026 г. С.В. Воронин

Параметры гидравлического режима отпуска тепловой энергии и горячей воды
объектам Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" на отопительный сезон 2026-2027 г.г.

Сезонный период	Параметр	Ед.изм.	Значение
Зимний отопительный период, трубопровод Ду 800	Давление в прямой магистрале	ати	8,0 +0,4/-0,4
	Давление в обратной магистрале	ати	2,2 +0,2/-0,2
Осенне-весенний отопительный период, трубопровод Ду 800	Давление в прямой магистрале	ати	6,0 +0,3/-0,3
	Давление в обратной магистрале	ати	2,2 +0,2/-0,2
Летний период с водоразбором горячей воды, трубопровод Ду 800	Давление в прямой магистрале	ати	5,0 +0,25/-0,25
	Давление в обратной магистрале	ати	2,2 +0,2/-0,2
Зимний отопительный период, трубопровод Ду 600	Давление в прямой магистрале	ати	8,0 +0,4/-0,4
	Давление в обратной магистрале	ати	2,2 +0,2/-0,2
Осенне-весенний отопительный период, трубопровод Ду 600	Давление в прямой магистрале	ати	6,0 +0,3/-0,3
	Давление в обратной магистрале	ати	2,2 +0,2/-0,2
Летний период с водоразбором горячей воды, трубопровод Ду 600	Давление в прямой магистрале	ати	5,0 +0,25/-0,25
	Давление в обратной магистрале	ати	2,2 +0,2/-0,2

Начальник УТГВС ТЭЦ ЭП АО "СЛПК"



А.Е. Куцепин